


Położenie styku elektrycznego presostatu KPI, gdy wartość ciśnienia w inst. jest mniejsza niż zgod. z projektem (oddz. opracowanie). Cewka elektrozaworu nie jest zasilana, zawór zamknięty.

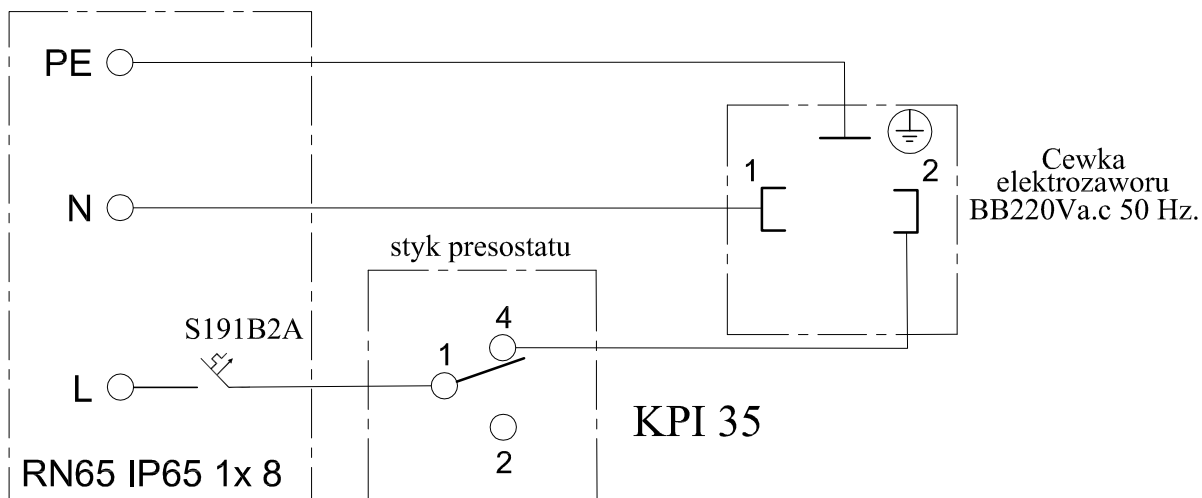

Położenie styku elektrycznego presostatu KPI, gdy wartość ciśnienia w inst. jest mniejsza niż zgodnie z projektem (oddz. oprac.) Cewka elektrozaworu jest zasilana, zawór otwarty.

Tytuł rysunku: Podłączenie elektryczne- Presostatu			Data: 09.2015	Skala: ./.	Branża: ELEKTRYCZNA
Olekt: ZBIORNIK REZERWY CZYSTEJ WODY			Nr rysunku: E- 5	Studium: Projekt budowlany I wykonawczy	
Inwestor: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA					
Funkcja	Imię I Nazwisko	Nr uprawnień / specjalność	Podpis	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Września 2	
Projektował:	Tadeusz Majewski	Cie.35/88			